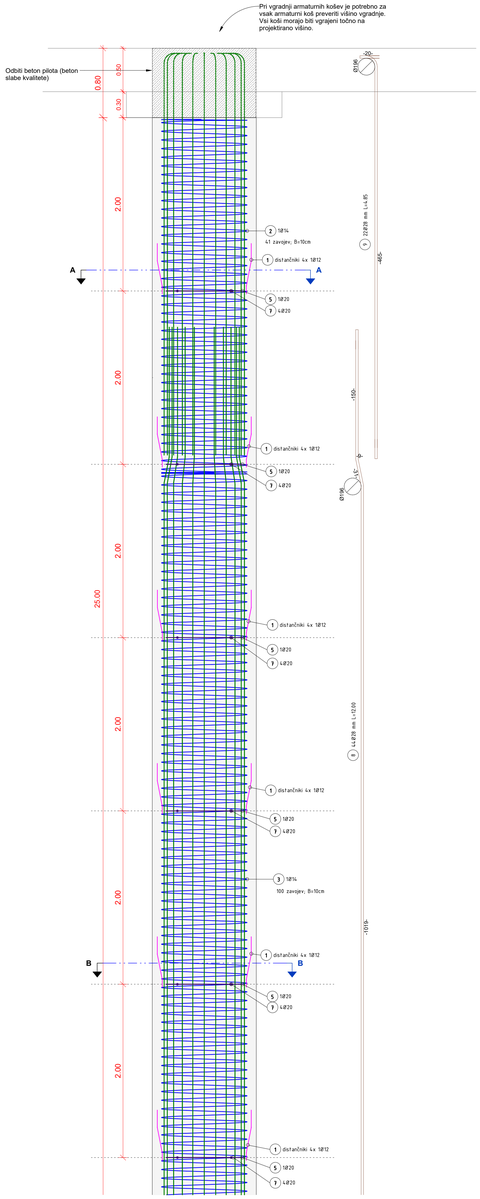
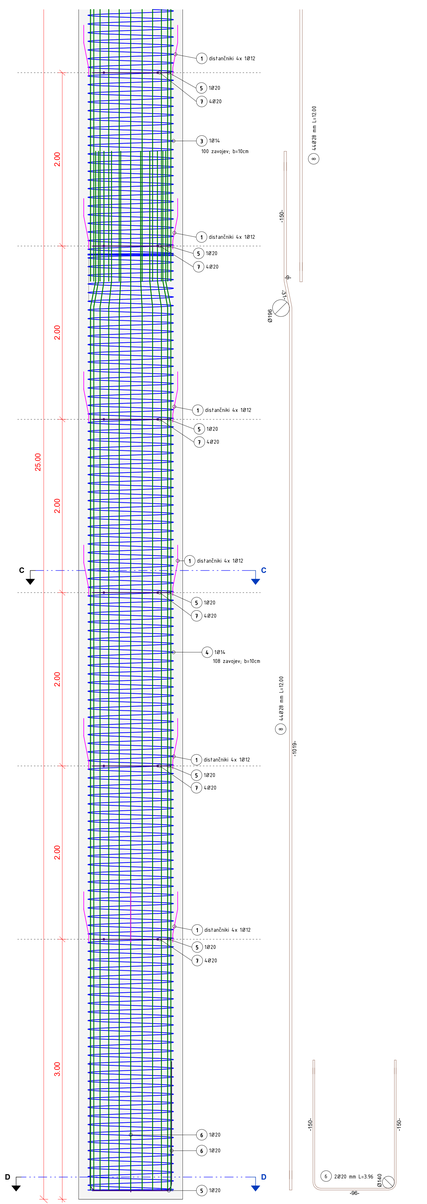
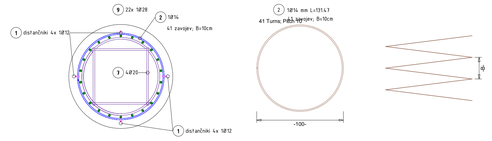
## Zgornji del pilota
Merilo: 1 : 25



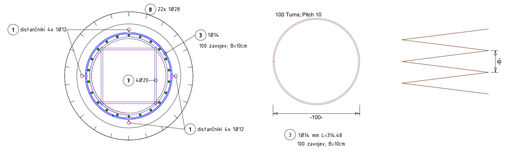

## Spodnji del pilota
Merilo: 1 : 25



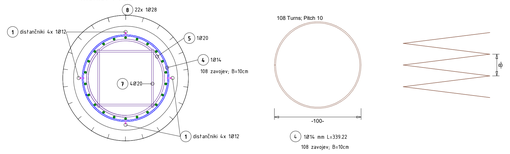

## A - A
Merilo: 1 : 25





## B - B
Merilo: 1 : 25





## C - C
Merilo: 1 : 25





## D - D
Merilo: 1 : 25




## Montažni obroč
Merilo: 1 : 25




## Detajl distančnika
Merilo: 1 : 10




### OPOMBE
Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega načrta je potrebno upoštevati še vse ostale načrte na projektu (npr.: arhitekture, inštalacij, tehnologije,...).
O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti projektanta.

### IZVEDBA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ
Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom **SIST EN 13670**, medtem ko mora biti betonska mešanica v skladu s **SIST EN 206-1 in SIST 1026**. Vsa armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom **SIST EN 10080**.

Pred pričetkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izvesti projekt betona. Projekt betona mora biti potrjen s strani nadzora ter projektanta gradbenih konstrukcij.

### BETON - SIST EN 206-1

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | MATERIAL | | | | | Zaščitna Plast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trdnost | Izpostavljen | Kloridi | Vodo-tesnost/ Vidni b. | Dmax | zgornji | notri spodaj | bočno |
| Piloti | C30/37 | XC2 | 0.3 | PV-II/ - | 32 | 100 | 100 | 100 |

### ARMATURNO JEKLO - SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | Trdnost | Razred duktilnosti | fyk [MPa] | ftk / fyk | εuk [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Piloti | B500 | B | 500 | ≥1.08 | ≥5.0 |

| Rac. / Rev. | Opis / Description | Izdelal / Designer | Datum / Date |
|---|---|---|---|
| 00 | Izvorna različica | TS | 30.08.2024 |


ELEA
00.RD.PF.0001
00
Elea iC, projektiranje in svetovanje, d.o.o., | Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija | T +386 1 474 10 00, info@elea.si


NAZIV GRADNJE
FAKULTETA ZA FARMACIJO
286.95 ± ±0.00 m

NAZIV NAČRTA
**2/1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**

OBJEKT
00

INVESITOR
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

| VODJA PROJEKTIRANJA | VODJA PROJEKTIRANJA ID. ŠT. |
|---|---|
| Matjaž Pangerc, univ. dipl. inž. arh. | ZAPS A-0520 |

PROJEKTANT
ELEA iC d.o.o, Dunajska 21, 1000 Ljubljana

| PODBLAGOČNI INŽINIR | PODBLAGOČNI INŽINIR ID. ŠT. |
|---|---|
| Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad. | IZS G-2694 |
| Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. | IZS G-0187 |

SODELAVCI
Tina Stermecki

| ŠT. PROJEKTA | ŠT. NAČRTA | NAČRT S PODROČJA |
|---|---|---|
| 176/2021 | 210116_GK | gradbeništva |

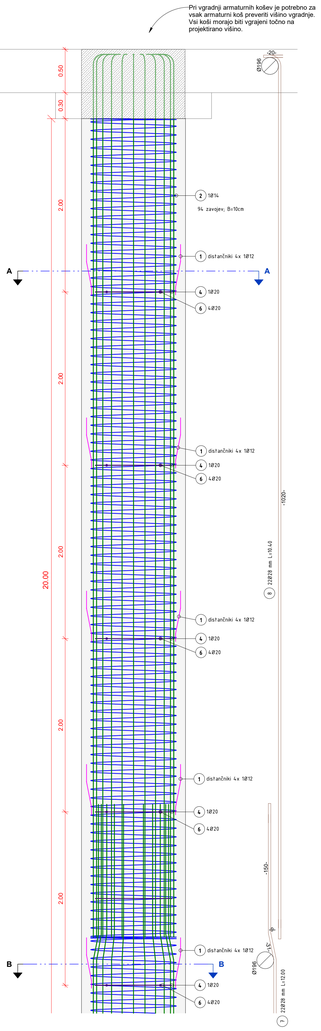
| VRSTA RISBE | VRSTA PROJEKTA |
|---|---|
| Armaturni načrt | **PZI** |

IME RISBE
Pilot Φ120, L=25m

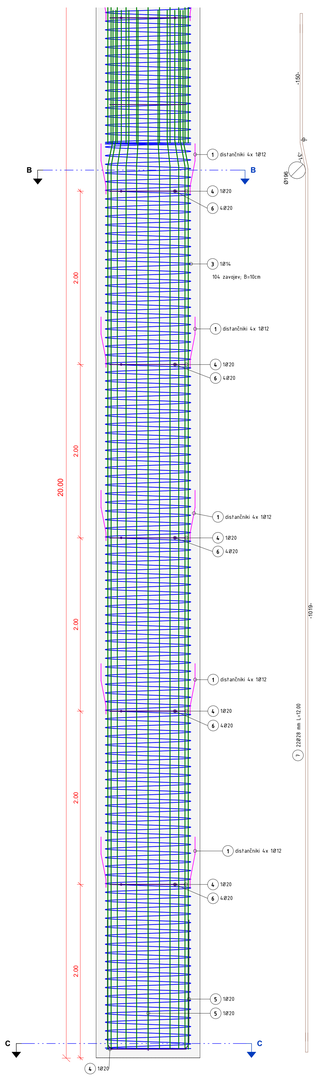
| ŠT. RISBE | RAZLIČICA | STANJE RISBE | MERILO | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| **00.RD.PL.0001** | **00** | **končno** | 1:25 | julij 2025 |


Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice. Ni mogoče podvajanje prenašanje na nepoklicne, ne predstave. Brez pisne odobritve reproduksija ni dovoljena.

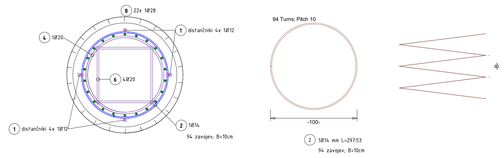
## Zgornji del pilota
Merilo: 1 : 25



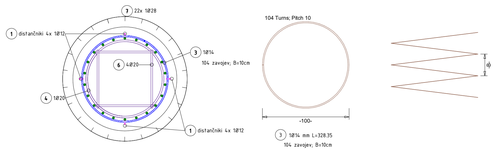

## Spodnji del pilota
Merilo: 1 : 25





## A - A
Merilo: 1 : 25





## B - B
Merilo: 1 : 25




## C - C
Merilo: 1 : 25




## Montažni obroč
Merilo: 1 : 25




## Detajl distančnika
Merilo: 1 : 10




**OPOMBE**

Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega načrta je potrebno upoštevati še vse ostale načrte na projektu (npr.: arhitekture, inštalacij, tehnologije,...).
O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti projektanta.

**IZVEDBA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ**

Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom **SIST EN 13670**, medtem ko mora biti betonska mešanica v skladu s **SIST EN 206-1 in SIST 1026**. Vsa armatura mora ustrezati merilom, postavljenim s standardom **SIST EN 10080**.

Pred pričetkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izvesti projekt betona. Projekt betona mora biti potrjen s strani nadzora ter projektanta gradbenih konstrukcij.

### BETON - SIST EN 206-1

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | MATERIAL | | | | | Zaščitna Plast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trdnost | Izpostavljen | Kloridi | Vodo-tesnost/ Vidni b. | Dmax | zgornji | notri spodaj | bočno |
| Piloti | C30/37 | XC2 | 0.3 | PV-II/ - | 32 | 100 | 100 | 100 |

### ARMATURNO JEKLO - SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

| KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | Trdnost | Razred duktilnosti | fyk [MPa] | ftk / fyk | εuk [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Piloti | B500 | B | 500 | ≥1.08 | ≥5.0 |

| Raz. / Rev. | Opis / Description | Izdelal / Designer | Datum / Date |
|---|---|---|---|
| 00 | Izvorna različica | TS | 30.08.2024 |

ELEA

00.RD.PF.0002
00

Elea iC, projektiranje in svetovanje, d.o.o., | Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija | T +386 1 474 10 00, info@elea.si

286.95 = ±0.00 m

NAZIV GRADNJE
FAKULTETA ZA FARMACIJO

NAZIV NAČRTA
**2/1 NAČRT S PODROČJA GRABENIŠTVA**

OBJEKT
00

INVESTITOR
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

| VODJA PROJEKTIRANJA | VODJA PROJEKTIRANJA ID. ŠT. |
|---|---|
| Matjaž Pangerc, univ. dipl. inž. arh. | ZAPS A-0520 |

PROJEKTANT
ELEA iC d.o.o, Dunajska 21, 1000 Ljubljana

| PODBLAŠČENI INŽENIR | PODBLAŠČENI INŽENIR ID. ŠT. |
|---|---|
| Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad. | IZS G-2925 |
| Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. | IZS G-0187 |

SODELAVCI
Tina Stermecki

| ŠT. PROJEKTA | ŠT. NAČRTA | NAČRT S PODROČJA |
|---|---|---|
| 176/2021 | 210116_GK | gradbeništva |

VRSTA RISBE
Armaturni načrt

VRSTA PROJEKTA
**PZI**

IME RISBE
Pilot Φ120, L=20m

| ŠT. RISBE | RAZLIČICA | STANJE RISBE | MERILO | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| **00.RD.PL.0002** | **00** | **končno** | 1:25 | julij 2025 |

0 0.5m 2.5m 5.0m

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse vrednje pravice, ki niso izključno pridržane na podlagi zakona, so prodržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena.